

SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel: 541 223 211
FAX: 541 223 211
<http://www.sonotec.cz>
e-mail: sonotec@sonotec.cz

Ultrazvukový snímač hladiny SONOCONTROL 14



Uživatelská příručka
Datum poslední revize 09/05/2014

Bezpečnostní upozornění


Následující pravidla je nutné dodržovat jak během instalace tak i v průběhu trvalého provozu:

- Se snímačem může manipulovat pouze autorizovaná osoba, která je seznámena s obsahem této uživatelské příručky.
- Ultrazvukový snímač SONOCONTROL 14 lze provozovat pouze v rozsahu provozních teplot -20°C ... +60°C. V opačném případě nelze vyloučit výrazné nepřesnosti v měření a/nebo výpadky výstupního signálu.
- Není povolen otevírat pouzdro snímače SONOCONTROL 14, v opačném případě nelze vyloučit nevratné poškození snímače.
- Snímač není odolný vůči nárazům a pádům.
- Snímač je nutno napájet napětím v rozsahu 18...30 VDC. K napájení lze použít pouze stabilizovaný zdroj.
- Musí být zajištěno, že maximální proud tekoucí spínacím výstupem snímače nepřekročí hodnotu 0,2 A. Toho lze dosáhnout např. instalací externí pojistky příslušných parametrů.
- Ultrazvukový snímač SONOCONTROL 14 musí být instalován s opatrností, dotažen snímače do montážní destičky provádějte pouze rukou a s citem, jinak hrozí poškození snímače.
- V případě nevhodného použití vazební vazelíny se můžou vyskytnout chybová měření.

Popis činnosti

SONOCONTROL 14 je kompaktní ultrazvukový snímač pro detekci hladiny kapaliny v nádrži nebo pro detekci pistu v hydraulickém válci. Snímač SONOCONTROL 14 pracuje přes stěnu nádrže / válce a proto je jeho montáž možná bez přerušení výroby (není nutný zásah do stěny nádrže / válce a není potřeba nádrž vyprázdnit).

Princip funkce snímače je založen na metodě detekce odraženého ultrazvukového signálu. Snímač vysílá ultrazvukové impulsy, pokud je v místě instalace snímače kapalina pak dochází k odrazu signálu od protější strany nádrže / válce a poté se signál vrací zpět ke snímači a výstupní obvod vyhodnotí přítomnost kapaliny. Pokud kapalina nedosahuje úrovně, kde je snímač instalován nebo je v úrovni snímače píst, pak dojde k přerušení průchodu signálu, což opět vyhodnotí výstupní obvod snímače SONOCONTROL 14.

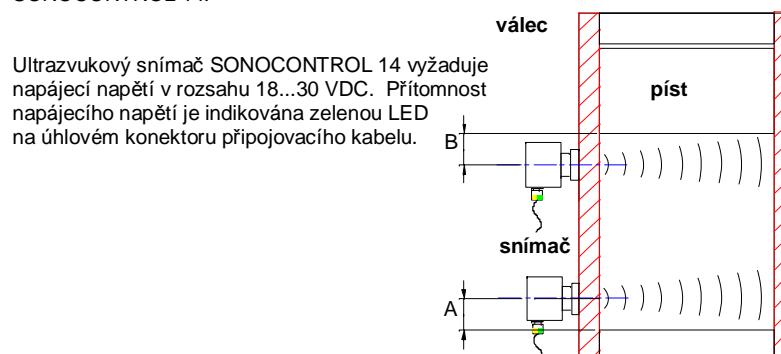

Obr. 1: Měřicí princip

Instalace

Pro instalaci snímače na válcovou nádrž je k dispozici instalacní příslušenství. To sestává z destičky se závitem pro upevnění snímače a upínacích pásků definované délky včetně napínacího mechanismu. Délku upínacích pásků je nutno upravit podle skutečných rozměrů nádrže.

Instalace montážní destičky

Pro zajištění optimální zvukové vazby mezi snímačem SONOCONTROL 14 a nádrží je nutno použít dodávanou silikonovou vazelinu (lepidlo).

1. Rozpojte upínací pásek a přetáhněte upínací pásku kolem obvodu válce. Vyberte si vhodný otvor v upínací pásce a zajistěte ho šroubem. Zbytek pásky odstráhněte.



Obr. 2: vlevo: rozpojte upínací pásek, střed: umístěte destičku do požadovaného místa, vpravo: přitáhněte upínací šroub

2. Umístěte montážní destičku do požadované pozice a přitáhněte upínací šroub (Obr.2). Je velmi důležité, aby okraje upínací destičky dosedaly na plochu válce.

Poznámka: Při instalaci snímače dodržujte jeho minimální vzdálenost 50 mm od potrubí pro napouštění hydraulického oleje do válce. V opačném případě můžou nastat chybové sepnutí snímače v důsledku silných turbulencí v kapalině.

3. Očistěte povrch nádrže / válce od všech nečistot, nánosů a zbytků koroze (detekci přitom nebrání kvalitní nátěr povrchu).
4. Otevřete tubu silikonové pasty (lepidla) (Obr. 3). Následně odřízněte špičku aplikátoru (Obr. 4). Následně vymáčkněte malé množství silikonové pasty na čelní stranu snímače (Obr. 5 a Obr. 6).

Poznámka: Silikonová pasta jde velmi špatně odstranit z textilií! Aplikujte pouze množství pasty velikosti hrášku! Při použití příliš malého / velkého množství pasty může být akustická vazba snímače a nádrže nedostatečná.




Obr. 3: nová tuba se silikonovou pastou



Obr. 4: tuba s aplikátorem



Obr. 5: směr působení tlaku na tubu silikonové pasty

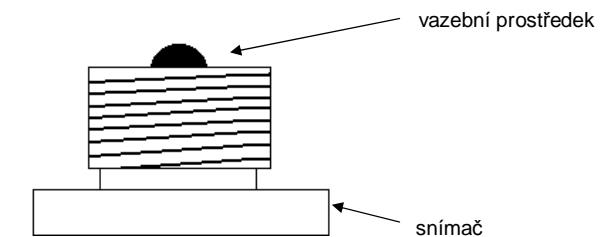

Obr. 6: snímač s vazebním silikonem

5. Zašroubujte snímač do montážní destičky. Silikonová pasta se rovnoměrně rozprostře po povrchu snímací plochy, přebytky se vytlačí do strany.

Poznámka: Snímač dotahujte s citem pouze rukou!

6. Připojte ke snímači konektor kabelu a uveděte snímač do provozu.
7. Změna umístění snímače je možná před vytvrzením lepidla:

- odšroubujte konektor kabelu
- odšroubujte snímač a odstraňte zbytky silikonové pasty
- posuňte montážní destičku do nové pozice a instalujte snímač jak bylo popsáno

Elektrické připojení snímače

Snímač má vyveden konektor M12 se 4-mi piny, ke kterému se připojuje dodávaný kabel s úhlovým konektorem s indikačními LED. Ty signalizují připojení napájecího napětí (zelená LED) a detekci echo signálu (žlutá LED). Jednotlivým pinům konektoru odpovídají připojené vodiče dle následující tabulky:


Pin 1 hnědá:	Kladný pól napájecího napětí (18...30 VDC, cca. 80mA)
Pin 2 bílá:	Synchronizace
Pin 3 modrá:	Zem (GND) – záporný pól napájecího napětí
Pin 4 černá:	Spínací výstup

Modrá a hnědá žila kabelu musí být zapojeny ke stabilizovanému zdroji napájecího napětí. Bílý vodič je nezbytný k programování snímače a pro synchronizaci dvou snímačů na jednom válci / nádrži.


Chybový signál

Chybový signál pak je vystaven pokud je hladiny kapaliny na stejné úrovni jako snímač. Ultrazvukový snímač SONOCONTROL 14 je k dispozici s NPN nebo PNP spínacím výstupem. To umožňuje připojení následného relé. Jestliže je vyhodnocen chybový signál, pak se rozsvítí žlutá LED v úhlovém konektoru.

Schéma zapojení výstupního obvodu:

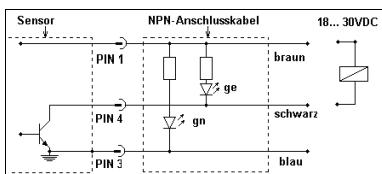

Obr. 7: NPN spínací výstup

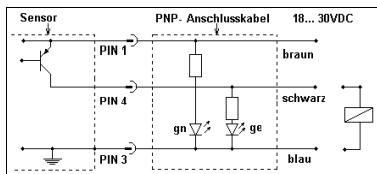

Obr. 8: PNP spínací výstup

Synchronní režim

Pokud požadujeme detekci 2 různých hladin v nádrži nebo 2 rozdílných pozic pístu ve válci pak se nabízí použití dvou snímačů SONOCONTROL 14. Ty je nutné po instalaci propojit a provozovat v synchronním režimu. Po instalaci se musí propojit piny 2 obou snímačů.

Dva snímače jsou připojeni jejich pinů 2 v synchronním režimu, tzn. oba snímače se střídají při měření. Samotná funkce jednotlivého snímače se tímto nemění.

Pokud použijete více jak 2 snímače, do synchronního režimu lze zapojit pouze 2 snímače. Další snímače musí být instalovány v minimální vzdálenosti 60 cm od synchronizovaných snímačů.

Programování


Před uvedením snímače do provozu musí být snímač naprogramován na vnitřní průměr válce / nádrže. Programování se provádí po sériovém rozhraní s pomocí dodávaného SW. Pokud je vnitřní průměr znám, pak Vám snímač nastavíme před dodáním.




SONOTEC s.r.o. neposkytuje žádné záruky vůči škodám, ani třetí straně, které byly způsobeny nesprávným použitím tohoto zařízení.

Typové označení	SONOCONTROL 14: ultrazvukový snímač hladiny kapaliny nebo pozice pístu v hydraulickém válci
Počet snímačů na nádrži	1 → pro detekci jedné hladiny / pozice pístu 2 → v synchronním provozním režimu
Konstrukce snímače	Kompaktní provedení sestávající ze snímače a vyhodnocovací elektroniky.
Princip měření	Bezkontaktní ultrazvukový princip impuls-echo: - nedochází ke kontaktu snímače a kapaliny - žádné zásahy do stěny válce, snímač se instaluje na vnější stranu stěny, signál prochází stěnou válce
Měřicí frekvence	Max. 155Hz
Montážní příslušenství pro válcové nádrže / hydraulické válce	Instalace do požadované pozice pomocí montážní destičky s otvorem pro snímač (závit M30 nebo M45x1,5 dle typu snímače) a upínacích pásků. Silikonové lepidlo pro akustickou vazbu snímače a válce.
Přesnost	statická ± 1 mm, měřeno od středu snímací plochy
Rozměry hydraulického válce	vnější ø: 98...950 mm; vnitřní ø: 70...800 mm (SC-14-BF1) vněj.ø: 300...10.000 mm; vnitř.ø: 250...9.900 mm (SC-14-BF3)
Hydraulická kapalina	Minerální olej (HL, HLP), HFA, (HFB), HFC, HFD, voda viskozita 15...100 cSt (pro Sonocontrol-14-1) viskozita 1...500 cST (pro Sonocontrol-14-3), čistota 20µm
Maximální viskozita	100cSt (SONOCONTROL-14-BF1) 500 cSt (SONOCONTROL-14-BF3)
Napájecí napětí	18...30 VDC, max. 80 mA, zvlnění 10 % - detekce nízkého napětí - ochrana proti přeplování - ochrana proti přepětí
Spínací výstup	NPN nebo PNP - max. spínací napětí: kladná hodnota napájecího napětí - max. Spínací proud: 200 mA (vyžaduje externí pojistku)
Sériová komunikační linka	1-vodič jako rozhraní pro konfiguraci a synchronizaci (s programovacím adaptérem a PC)
Elektrické připojení	Konektor pro připojení snímačů M12 Kabel se 4-mi vodiči bez stínění: hnědá: kladný pól napájecího napětí 18...30 VDC modrá: záporný pól napájecího napětí (GND) černá: NPN nebo PNP – spínací výstup bílá: synchronizace, sériová komunikační linka
Délka kabelu	2 (nebo 5) metrů s úhlovým konektorem a indikačními LED
Indikace stavu výstupu	indikační LED v úhlovém konektoru (zelená, žlutá)
Rozsah pracovních teplot	Teplota pístu a válce: -20 ... +80 °C (závisí na viskozitě) Provozní teplota: -20 ... +60 °C Skladovací teplota: -40 ... +85 °C
Třída krytí	IP 67, odolné olejům

Pouzdro	Hliník, H x Ø: 50 x 50 mm, spojeno s GND závit M30x1,5 (SONOCONTROL-14-BF1) závit M45x1,5 (SONOCONTROL-14-BF3)
Hmotnost	cca. 170 g
Náhradní díly	Pouze kompletní snímač
Servis	Při posunutí snímače je nutno aplikovat nový vazební silikon
Předpisy a nařízení	Stupeň krytí IEC529 (DIN 40050) EMC aktivní: EN50081; EN 55011 EMC pasivní: EN50082; IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Rozsah dodávky	1x snímač, 1x montážní příslušenství 2x snímač, 2x montážní příslušenství vazební prostředek, připojovací kabel, uživatelská příručka

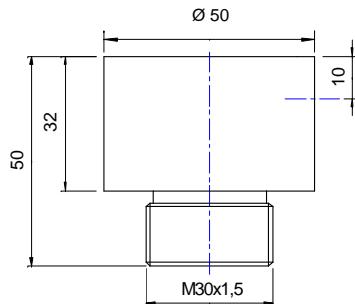

Obr. 8: Ultrazvukový snímač SONOCONTROL-14-BF1 (M30x1,5)

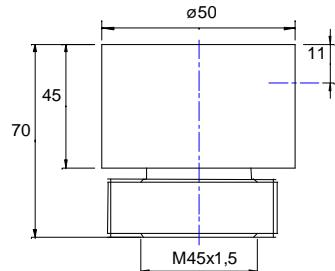

Obr. 9: Ultrazvukový snímač SONOCONTROL-14-BF3 (M45x1,5)



**E.C. DECLARATION OF CONFORMITY
STANDARD ROUTE TO COMPLIANCE**

We

SONOTEC Ultraschallsensorik Halle
GmbH,

declare under our sole responsibility, that the product

SONOCONTROL 14

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Directives:

2004/108/EG relating to Electromagnetic Compatibility:
DIN EN 61326-1:2006 Electrical equipment for
instrumentation and laboratory
employment

Further directives for the SONOCONTROL 14 type 5 and 6:

EC94/9 devices concerning equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres:
EN 60079-0:2006 Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres - General requirements
EN 60079-18:2004 Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres - encapsulation

EC-type examination certificates MODEL5 IBExU07ATEX1072 X
EC-type examination certificates MODEL6 IBExU07ATEX1073 X

The products of the SONOCONTROL 14 series are intended for the
detection of pistons in piston accumulators or hydraulic cylinders or
the level control at process containers.

The correspondence of the products mentioned above with the
directives and laws of the EC-directives are guaranteed through a
quality management service.

Halle, 09/02/10

Dr. Santer zur Horst-Meyer
Managing director